

# 試験結果報告書

丸昌産業株式会社 様  
(住所 〒327-0031 栃木県佐野市田島町171)

## バクテリオファージを用いた抗ウイルス性能評価試験

地方独立行政法人  
神奈川県立産業技術総合研究所 溝の口支所  
〒213-0012  
神奈川県川崎市高津区坂戸三丁目2番1号 KSP西棟6階

試験所：  
地方独立行政法人  
神奈川県立産業技術総合研究所 殿町支所  
研究開発部 評価技術センター 光触媒グループ  
抗菌・抗ウイルス研究グループ 抗菌試験室  
〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町三丁目25番13号

承認署名者

研究員

石黒 齊



\* 本報告書の全部又は一部の無断転載・転用は固くお断りします。また、当該報告書を基に広告、カタログやインターネット等に、当法人の名義を使用する事を希望する場合には、使用内容ごとに書面にて事前に相談してください。  
\* 本報告書に記載の試験結果は、提供された試料に対するものであり、ロット全体の性能を代表するものではありません。  
\* 公印のない報告書は正式なものではありません。

# 試験結果

- ・試験名： バクテリオファージを用いた抗ウイルス性能評価試験
- ・試験開始日： 令和2年7月1日
- ・試験品の種類： 壁クロス
- ・試験規格： JIS R 1756 : 2020 (可視光応答型光触媒、抗ウイルス、ガラス密着法)を参考
- ・無加工品名： 無加工品
- ・試験品名： AB-1
- ・試験品の大きさ： 50 mm × 50 mm
- ・n数： n = 1
- ・試験ファージ： バクテリオファージQβ (NBRC20012) [宿主大腸菌 (NBRC106373)]  
バクテリオファージΦ6 (NBRC105899、JIS規格外)  
[宿主*Pseudomonas syringae* (NBRC14084)]
- ・試験品の無菌化： 無し
- ・作用条件： 暗所 室温
- ・照射条件： 作用時間 0, 4 時間
- ・密着フィルム： ポリプロピレンフィルム (VF-10, KOKUYO)、 40 mm×40 mm

## [試験の結果]

試験成立条件の判定： JIS規格を参考としているため適用外

### 測定結果

バクテリオ ファージQβ	感染価 (pfu/sample) <sup>*1</sup>		V <sub>D</sub> :抗ウイ ルス活性値 (暗所) <sup>*3</sup>
	0 時間	4 時間 暗所	
無加工品	1.7E+06	1.1E+06	-
AB-1	-	<2.0E+03 <sup>*2</sup>	2.7

接種ファージ液の濃度：5.6×10<sup>6</sup> pfu/ml

接種量：0.3 ml/sample

\*1 "E+06" とは"×10<sup>6</sup>"を表す。

\*2 サンプルの回収液が宿主菌に毒性を示したため、この値が検出限界値

\*3 JIS規格を参考としているため、参考値として記載

V<sub>D</sub> 抗ウイルス活性値 (暗所) : [V<sub>D</sub>=Log (B<sub>D</sub>) -Log (C<sub>D</sub>) ]

D: 暗所、B: 無加工品の感染価、C: 加工品の感染価

参考資料

# JIS R 1756:2020 試験結果の計算

## ファインセラミックス-可視光応答形光触媒材料の抗ウイルス性試験方法-バクテリオファージQβを用いる方法

$V_{F-I}$ : 照度条件F及びIでの可視光応答形光触媒抗ウイルス加工材料の抗ウイルス活性値

F: 試験で用いたシャープカットフィルタの種類 (A又はB)

I: 試験で用いた可視光照度 (lx)

A: 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工していない試験片 (無加工品) の接種直後の3試験片のバクテリオファージ感染価の平均値 (pfu/sample)

$B_{F-I}$ : 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工していない試験片 (無加工品) を照度条件F-Iで4時間光照射した後の3試験片のバクテリオファージ感染価の平均値 (pfu/sample)

$C_{F-I}$ : 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工した試験片 (加工品) を照度条件F-Iで4時間光照射した後の3試験片のバクテリオファージ感染価の平均値 (pfu/sample)

$V_D$ : 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工材料の暗所での抗ウイルス活性値

$B_D$ : 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工していない試験片 (無加工品) を4時間暗所に保存した後の3試験片のバクテリオファージ感染価の平均値 (pfu/sample)


$C_D$ : 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工した試験片 (加工品) を4時間暗所に保存した後の3試験片のバクテリオファージ感染価の平均値 (pfu/sample)

$\Delta V$ : 可視光応答形光触媒抗ウイルス加工材料の光照射による効果

$$V_{F-I} = [\log(B_{F-I}/A) - \log(C_{F-I}/A)] = \log(B_{F-I}/C_{F-I}) = \log(B_{F-I}) - \log(C_{F-I})$$

$$V_D = [\log(B_D/A) - \log(C_D/A)] = \log(B_D/C_D) = \log(B_D) - \log(C_D)$$

$$\Delta V = V_{F-I} - V_D$$

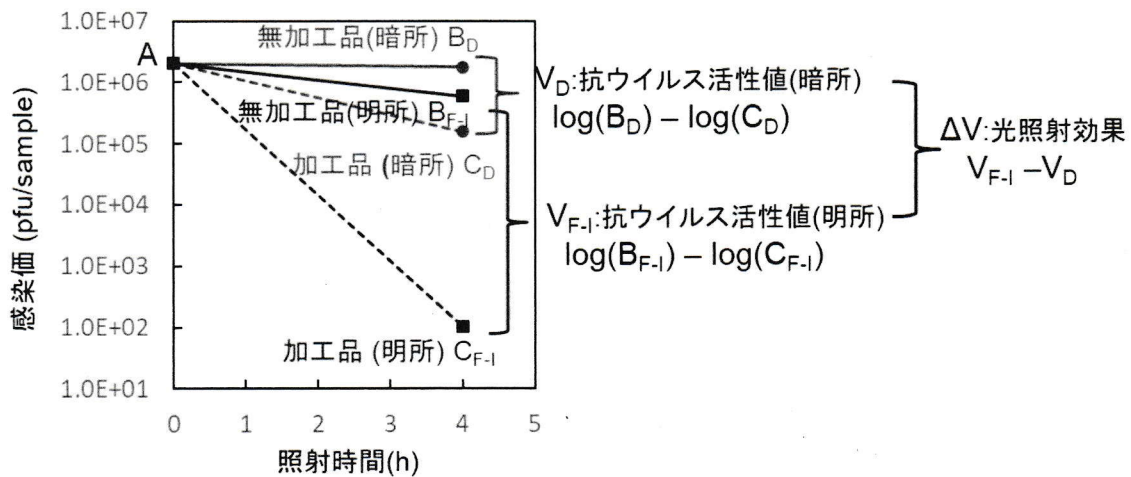

$$\Delta V (\text{光照射効果}) = V_{F-I} (\text{抗ウイルス活性値 (明所)}) - V_D (\text{抗ウイルス活性値 (暗所)})$$

参考資料

試験方法概要

50 mm×50 mmのサンプルを希望に応じて予備照射(ブラックライト1 mW/cm<sup>2</sup> で24時間)後、エタノール清拭などにより無菌化して、試験に供する。

